

オイルガードユニットシリーズ | 仕様一覧

型 式					
		オイルガード 100Jr	オイルガード 200	オイルガード 490-II	オイルガード 1000
寸 法	横 幅	1,118mm(取手含む)	1,200mm	1,450mm	1,900mm
	奥 行	560mm	1,320mm	1,620mm	1,980mm
	高 さ	1,121mm	1,649mm	1,895mm	2,200mm
乾 燥 重 量		約85kg	約208kg	約270kg	約454kg
燃料タンク容積 / 容量		100ℓ/90ℓ	220ℓ/198ℓ	496ℓ/446ℓ	1,004ℓ/904ℓ
燃 料 タ ン ク 缶 体 材 質 / 厚 さ		溶融亜鉛メッキ鋼板 (JISG3302)/1.2mm	溶融亜鉛メッキ鋼板 (JISG3302)/1.6mm	溶融亜鉛メッキ鋼板 (JISG3302)/2.0mm	溶融亜鉛メッキ鋼板 (JISG3302)/2.3mm
燃 料 タ ン ク 缶 体 塗 装		ポリエステル樹脂静電焼付粉体塗装			
防 油 堤 材 質 / 厚 さ		溶融亜鉛メッキ鋼板 /2.0mm	溶融亜鉛メッキ鋼板 /2.3mm	溶融亜鉛メッキ鋼板 /2.3mm	溶融亜鉛メッキ鋼板 /2.3mm
表 示			火気厳禁・差込式軽油・灯油表示プレート・PL (警告 注意 使用上の注意点 設置・施工上の注意)	火気厳禁・少量危険物貯蔵取扱い・差込式軽油・灯油表示プレート・PL (警告 注意 使用上の注意点 設置・施工上の注意)	火気厳禁・少量危険物貯蔵取扱い・差込式軽油・灯油表示プレート・PL (警告 注意 使用上の注意点 設置・施工上の注意)

※横幅は防油堤含む ※奥行は脚部含む ※高さは脚部から吊フックまでのサイズ

使用一例

ハウス用のストーブと接続 (灯油補給用として)



オイルガード付発電機とセットで (軽油補給用として)

注：抜荷員の常時監視を必要とします。



ヒーター類との接続 (灯油補給用として)



設置・施工上の注意

- 「オイルガードユニットシリーズ」を水平で丈夫な床面に設置する。
1. 屋外に設置する場合は、水平で丈夫なコンクリート基礎、束石などに設置し、市販のアンカーボルト（基礎ボルト）で固定する。
2. 積雪地区では、屋根雪が落下する場所には設置しないでください。
- 配管工事をする。 1. 金属製の送油管を使用する。
2. 接続箇所には、シールテープ（シール剤）を使用する。

移動時の注意

- 運搬・移動するときは燃料を完全に抜いて移動してください。
ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

オプション - 販売 -

- オイルガンホースセット ホース長 2m



注意事項



●札幌本社 / 営業本部
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西 10 丁目 4 番地 133 南大通ビル新館 3F
TEL : 011 (208) 1380 FAX : 011 (222) 6643

●帯広本店
〒080-0048 北海道帯広市西 18 条北 1 丁目 14 番地
TEL : 0155 (33) 1380 FAX : 0155 (34) 6643

ご相談・お問い合わせ等は当社までご連絡ください

※商品の仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

オイルタンクからの油漏れをシャットアウト!

オイルガード ユニットシリーズ

油液を漏らさず環境を守る
オイルタンクと防油堤の
一体化ユニット!

国土交通省 (NETIS)
HK-090015-VE
意匠登録：第 1341297 号



オイルガード 490-II

国土交通省 (NETIS)
HK-090015-VE
意匠登録：第 1341297 号



オイルガード 1000

国土交通省 (NETIS)
HK-090015-VE
意匠登録：第 1341297 号



オイルガード 200




オイルガード 100 Jr


好評
レンタル
販売中!




オイルガード490-II

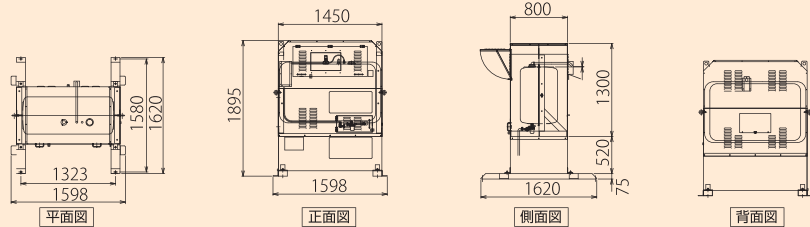


オイルガード490-IIの特長

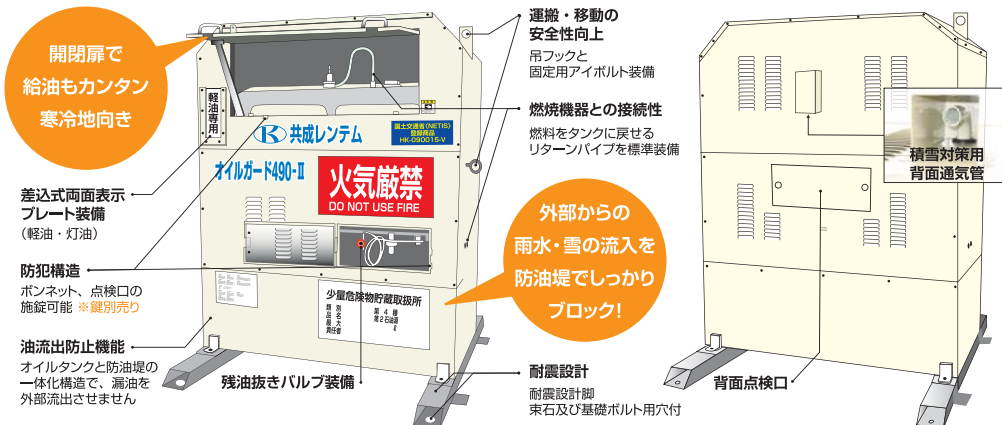

オイルガード1000

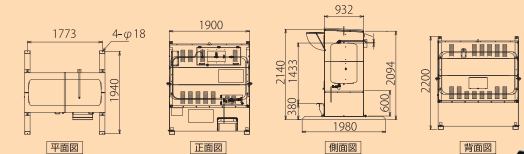

オイルガード200

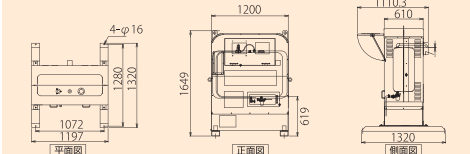

貯油量
200ℓ未満で
所轄消防への
届出不要



オイルガード100Jr

キャスター付でカンタン移動!

